

GMINA BRALIN

63-640 Bralin, ul. Rynek 3
tel. (62) 78 112 01 fax. (62) 78 112 02
www.bralin.pl; e-mail: gmina@bralin.pl

RGI.271.14.2014

Bralin, dnia 19 września 2014 r.

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie, przy ul. Rzemieślniczej
i Kępińskiej”**

WYJAŚNIENIE 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wobec zapytań telefonicznych dotyczących istniejącego na terenie Gminy Bralin systemu monitoringu przepompowni ścieków Zamawiający wyjaśnia:

Monitoring przepompowni kanalizacji sanitarnej instalowany był przez firmę „APU STER” Waldemar Hadała z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (tel. 607 680 054, 601 078 489). System monitorowania polega na przekazywaniu przez przekaźnik wiadomości w formie sms-a o powstaniu konkretnych zdarzeń. W ramach tego monitoringu istnieje podgląd w bezpośrednią pracę przepompowni (historie alarmów, stale odświeżane informacje o poziomie ścieków, awariach itp.). poprzez program SYNOPTYKI PRO – 2000

W załączeniu: zrzuty ekranu z programu SYNOPTYKI PRO – 2000. (do celów poglądowych)

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie SIWZ stanowi integralną część materiałów przetargowych.
Jest obowiązujące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.


.....
/-/ Zastępca Wójta Gminy Bralin
Robert Kieruzal

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ (jeżeli to nastąpiło).
2. A/a (protokół postępowania).

Zamieszczono na stronie: www.bip.bralin.pl

Monitoring przepompowni – zrzut synoptyki 1

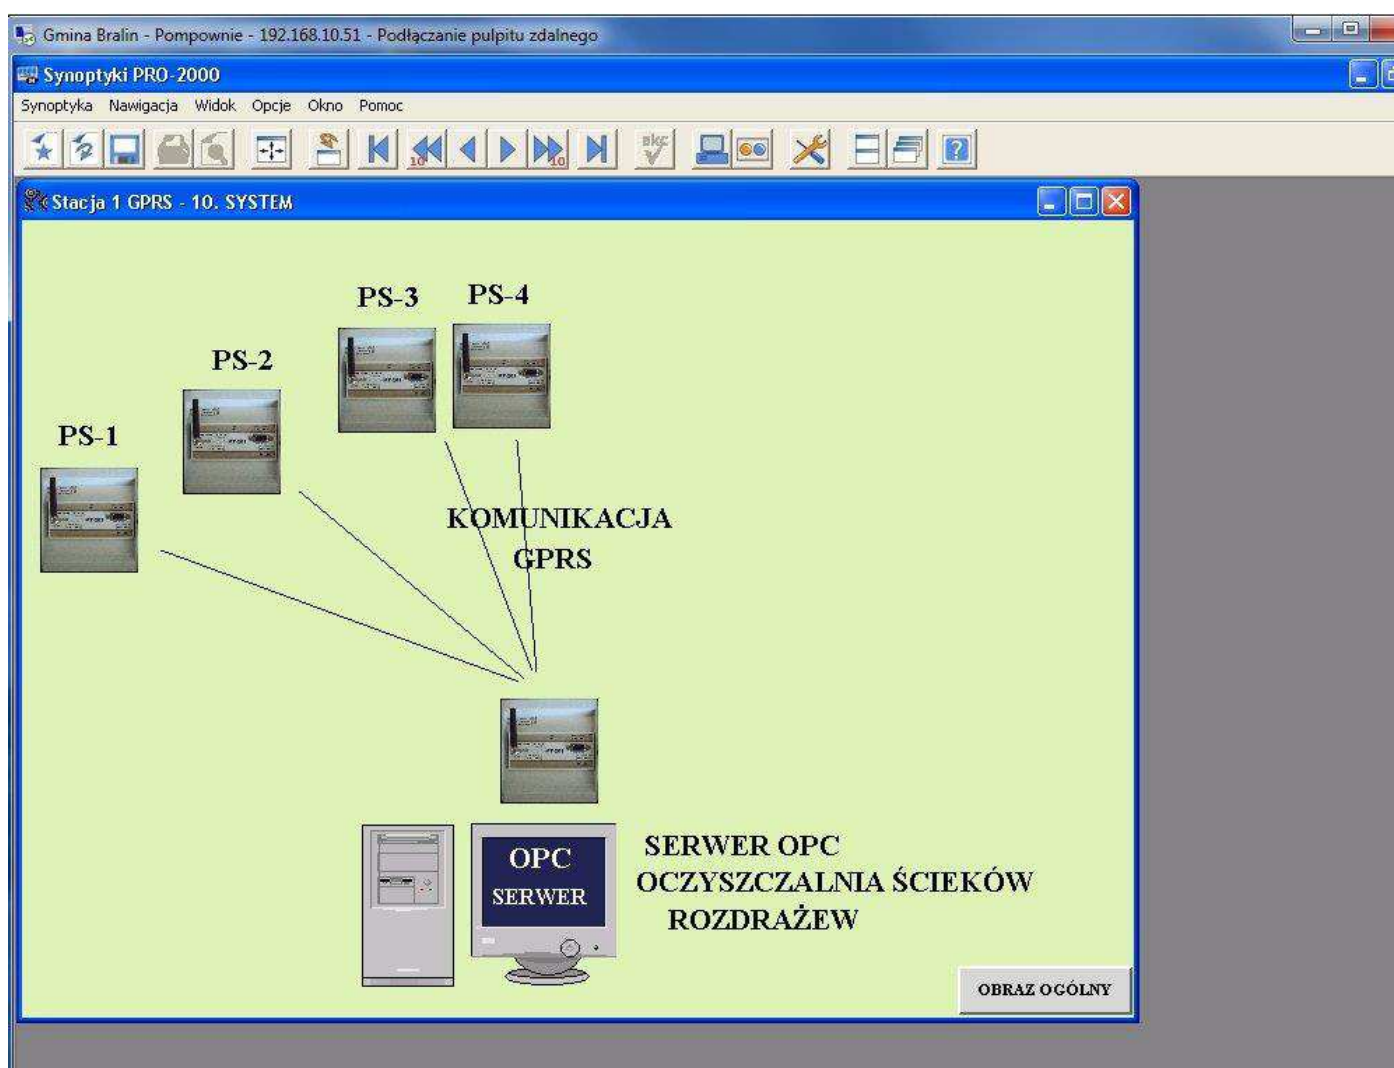

Monitoring przepompowni – zrzut synoptyki 2

Gmina Bralin - Pompownie - 192.168.10.51 - Podłączanie pulpitu zdalnego

Synoptyki PRO - 2000

Synoptyka Navigacja Widok Opcje Okno Pomoc

Stacja 1 GPRS - 1. OGÓLNA

OBRAZ OGÓLNY PRZEPOMPOWNI 12:07:53

P1 - BRALIN BLOT.		P2 - MNICHOWICE		P3 - NOWA WIES KS.		P4 - BRALIN KACZA GL.	
ZASILANIE	USTERKA	ZASILANIE	USTERKA	ZASILANIE	USTERKA	ZASILANIE	USTERKA
POZIOM	*899 m	POZIOM	*899 m	POZIOM	*899 m	POZIOM	*899 m
PRĄD P1/P2	*8991 A	PRĄD P1/P2	*8991 A	PRĄD P1/P2	*8991 A	PRĄD P1/P2	*8991 A
POMPA 1	USTERK	POMPA 1	USTERK	POMPA 1	USTERK	POMPA 1	USTERK
POMPA 2	USTERK	POMPA 2	USTERK	POMPA 2	USTERK	POMPA 2	USTERK
SYG. AWARII	USTERK	SYG. AWARII	USTERK	SYG. AWARII	USTERK	SYG. AWARII	USTERK

P5 - BRALIN KACZA GS		P6 - BRALIN LEŚNA	
ZASILANIE	USTERKA	ZASILANIE	USTERKA
POZIOM	*899 m	POZIOM	*899 m
PRĄD P1/P2	*8991 A	PRĄD P1/P2	*8991 A
POMPA 1	USTERK	POMPA 1	USTERK
POMPA 2	USTERK	POMPA 2	USTERK
SYG. AWARII	USTERK	SYG. AWARII	USTERK

PRZEPIW *8991 m3/h

ALARMY
ZDARZENIA
RAPORTY
INFO



Monitoring przepompowni – zrzut synoptyki 3

